



患者及照护者教育

如何进行粪便免疫化学检测 (FIT)

FIT 是一种用于检查您粪便中是否有血液的检查。有很多原因会导致您的大便中带血。您的医疗保健提供者将会告知您需要进行检查的原因。

为 FIT 做好准备

按照以下指导说明为 FIT 做好准备：

- 在 FIT 之前，您不需要避免进食任何食物或服用任何药物。
- 如果您的马桶或水箱中有任何清洁剂或化学品，请将其取出并冲洗马桶 2-3 次。它们可能会影响您的 FIT 结果。

如果您出现以下任何一种情况，请勿采集粪便样本进行 FIT：

- 您的测试卡已过期。采集粪便样本前，请检查检测卡上的失效日期。
- 您的检测卡损坏或脏污。
- 您有痔疮（肛门静脉曲张）出血。
- 您有尿血或在马桶中看到血液。如果您看到血液，请联系您的医疗保健提供者。
- 您正处于月经期、在过去 3 天内处于月经期，或马上到月经期。
- 您手上有还在出血的伤口。

采集您的样本

请按照以下步骤采集您的粪便样本并进行 FIT：

1. 准备所需用品。将其放在卫生间中您可以轻松触及的位置。您需要准备好：

- 检测卡
- 带有 2 个刷子和 1 个废物袋的刷子套件

- 回邮信封
- 标签
- 样本袋
- 垃圾桶

2. 采集样本前，请冲洗厕所 2-3 次。

3. 如往常一样坐在马桶上进行排便。排便后请不要冲厕所。

4. 打开检测卡前面的封口 您可以看到有 2 个分别标记为“1”和“2”的白色正方形（见图 1）。

图 1: 打开检测卡上的封口



图 1. 打开检测卡上的封口

5. 使用刷子套件中的一个刷子，轻轻刷洗粪便表面约 5 秒（见图 2）。

- 如果您的粪便比较松散（稀便），请用刷子搅拌粪便周围的水 5 秒。

图 2. 刷洗粪便表面



图 2. 刷洗粪便表面

6. 从水中取出刷子。在马桶上轻轻摇晃，以除去多余的水和任何粪便团块。
7. 用刷子在检测卡上标记为“1”的正方形内涂抹（见图 3）将刷子放入废物袋内。

图 3. 用刷子在标记为“1”的正方形内涂抹

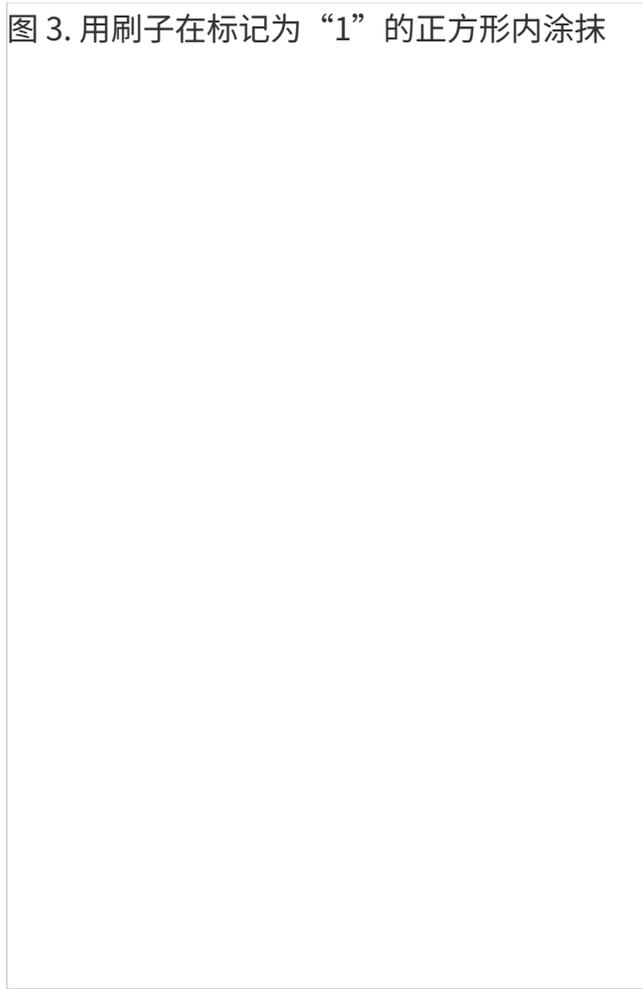


图 3. 用刷子在标记为“1”的正方形内涂抹

8. 使用另外一个刷子重复进行第 5 步到第 6 步的操作。然后，用刷子在检测卡上标记为“2”的正方形内涂抹。将刷子放入废物袋内然后丢弃。
9. 冲洗马桶。
10. 清洗双手。用温水润湿双手，然后用肥皂揉搓至少 20 秒。用温热的流动自来水冲洗双手。
11. 关上检测卡的封口。检查您的医疗保健提供者给您的标签上的信息是否正确。将标签贴在检测卡上。确保将其贴在虚线内，这样封口才不会自动打开。
12. 在样本袋的标签上写下采样日期和时间。
13. 将检测卡放入样本袋中。然后将样本袋放入您的医疗保健提供者给您的预付费信封。邮寄地址已经印在信封上。
14. 将信封邮寄出去。

如果您有任何疑问，请直接联系您的医疗团队成员。如果您是 MSK 的患者，并需要在 下午 5:00 周末或节假日联系医务人员，请您致电 212-639-2000。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

How to Do a Fecal Immunochemical Test (FIT) - Last updated on August 31, 2020

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利